


LG 740

1

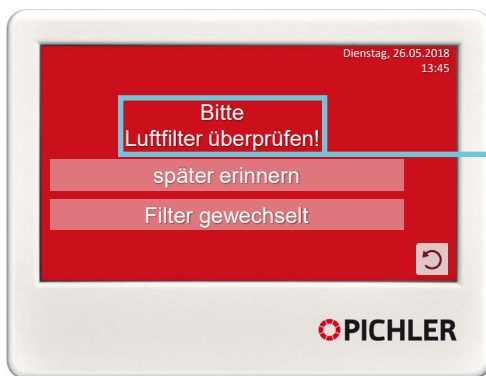

EN: Please check air filter
IT: Controllare il filtro dell'aria
FR: Veuillez contrôler le filtre à air!
ES: Comprobar filtro de aire
PL: Proszę sprawdzić filtry powietrza!
NL: A.u.b. luchtfilter controleren!
BG: Моля, проверете въздушния филтър!





2



3



4

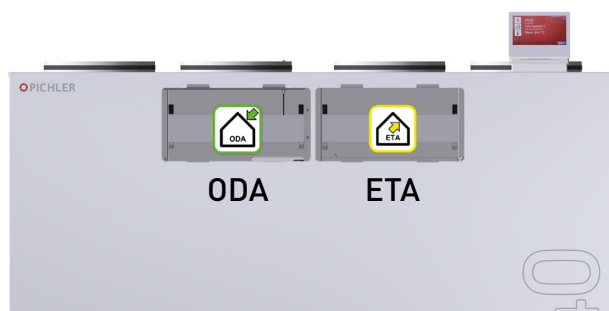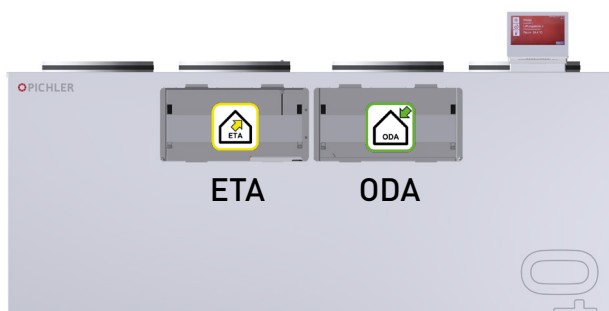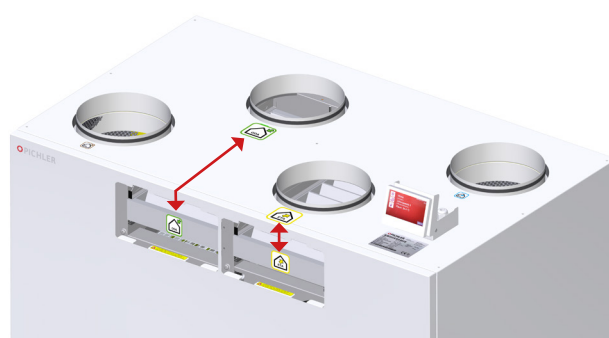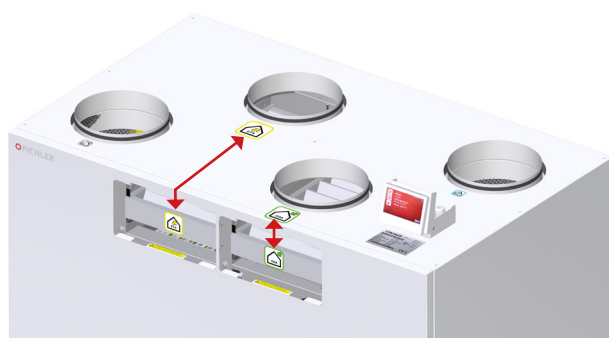

LG740L

LG740R



5



6



7



EN: Filter changed
 IT: Filtro cambiato
 FR: Filtre changé
 ES: Filtro cambiado
 PL: Wymieniono filtry
 NL: Filterwissel is gebeurd
 BG: Сменен филтър



Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Fotos: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 04/2023

PICHLER
 Lüftung mit System.

J. PICHLER
 Gesellschaft m.b.H.
 office@pichlerluft.at
 www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
 Karlweg 5
 T +43 (0)463 32769
 F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
1100 WIEN
 Doerenkampgasse 5
 T +43 (0)1 6880988
 F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
 in Deutschland, Slowenien,
 Serbien und Bosnien.
 Vertriebspartner in Europa.